

# 第6章 酸性雨実態調査

## 1 目 的

湿性沈着物及び乾性沈着物について、pH及び各種成分等の分析を行い、県内の酸性雨（酸性沈着物）の実態を把握するとともに、これらの対策に必要な基礎資料を得る。

## 2 湿性沈着物調査

### (1) 調査方法

#### ア 調査地点

図6-1に示す次の4地点で調査を実施しました。

- ① 尾張県民事務所海部県民センター〔津島市西柳原町一丁目14〕：以下、「津島」とする。
- ② 尾張県民事務所知多県民センター〔半田市出口町一丁目36〕：以下、「半田」とする。
- ③ 西三河県民事務所〔岡崎市明大寺本町一丁目4〕：以下、「岡崎」とする。
- ④ 環境調査センター東三河支所〔豊橋市富本町字国隠20-8〕：以下、「豊橋」とする。



図6-1 調査地点 (平成25年3月31日現在)

## イ 調査項目及び分析方法

調査項目及び分析方法は表 6-1 のとおりです。

表 6-1 調査項目及び分析方法

調査項目	分析方法	調査項目	分析方法
pH	ガラス電極法	アンモニウムイオン (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	イソクロマトグラフ法
電気伝導率 (EC)	電気伝導率計法	ナトリウムイオン (Na <sup>+</sup> )	
硫酸イオン (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	イソクロマトグラフ法	カリウムイオン (K <sup>+</sup> )	
硝酸イオン (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )		カルシウムイオン (Ca <sup>2+</sup> )	
塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> )		マグネシウムイオン (Mg <sup>2+</sup> )	

※ 分析方法は、湿性沈着モニタリング手引き書 (第 2 版) (平成 13 年 3 月 環境省) に準拠した。

## ウ 調査期間

平成 24 年 3 月 26 日から平成 25 年 3 月 25 日まで

## エ 試料採取方法

試料の採取に当たっては、図 6-2 に示す降雨時開放型捕集装置を用い、約 1 週間毎に降雨の全量を採取しました。

降雨時開放型捕集装置は、感雨センサーにより、降雨時は湿性沈着物採取用の受水部が開き、非降雨時は受水部が閉じる自動開閉方式となっているため、非降雨時における乾性沈着の影響を受けないものです。

また、平成 16 年度調査より、平成 15 年度以前の調査で採用していた各降雨の全量を採取する方法から、原則、1 週間 (7 日) 毎に降雨の全量を採取する方法へ変更しました。

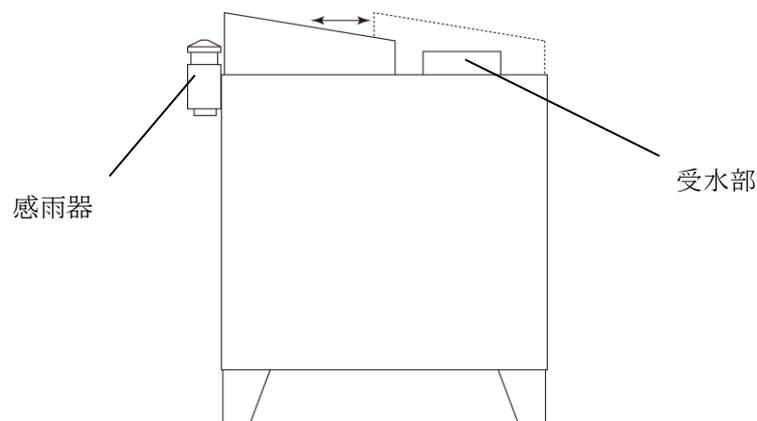


図 6-2 降雨時開放型捕集装置

## (2) 調査結果

### ア 試料採取状況

平成 24 年度に採取した総検体数は 152 検体で、その内訳は、津島：25 検体、半田：46 検体、岡崎：42 検体及び豊橋：39 検体でした。

なお、津島は捕集装置の故障のため平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 3 月 11 日までを、豊橋は隣接庁舎解体工事のため平成 24 年 9 月 24 日から 11 月 5 日までを欠測としました。

### イ 年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値

年間降水量及び降水の pH、EC、各イオン濃度（モル濃度で表す。以下同じ。）の年平均値は表 6-2 のとおりです。また、環境省が公表している「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング（平成 20～22 年度）」によると、モニタリング結果の評価を行うに当たっては、「月間・年間値については、降水量の測定日数が対象日数の 80%以上であり、さらに対象期間中における有効試料の割合が 80%以上であること」とされています。津島は測定日数が 203 日で、対象日数(364 日)に対して 56%であり、測定日数が 80%以上ないため、参考値としました。

pH の平均値は H<sup>+</sup>濃度の降水量の重みつき平均値の pH 換算値を、EC と各イオン濃度の平均値は降水量の重みつき平均値を算出しています（全県平均も同様に算出。）。

表 6-2 年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値

項目	単位	津島	半田	岡崎	豊橋	全県平均	23年度 全県平均
降水量	mm/年	(1359.1)	1722.4	1296.3	1012.0		
pH	-	(4.77)	4.99	4.80	4.88	4.89	4.65
EC	mS/m	(1.62)	1.98	1.70	1.83	1.85	1.79
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	μmol/L	(16.8)	22.7	14.9	14.5	18.1	14.7
nss-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		(15.9)	20.3	13.3	11.4	15.8	12.8
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		(19.4)	22.0	21.3	12.7	19.4	19.7
Cl <sup>-</sup>		(22.0)	47.0	34.2	61.6	46.5	38.2
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>		(25.7)	41.0	20.9	13.4	27.6	16.6
Na <sup>+</sup>		(16.4)	39.3	27.6	51.7	38.6	30.9
K <sup>+</sup>		(0.8)	1.3	0.9	1.4	1.2	1.1
Ca <sup>2+</sup>		(5.5)	8.5	6.9	6.2	7.4	4.8
nss-Ca <sup>2+</sup>		(5.1)	7.6	6.3	5.0	6.6	4.1
Mg <sup>2+</sup>		(2.8)	5.6	4.1	6.7	5.4	4.2

(注 1) 津島は捕集装置の故障のため平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 年 3 月 11 日までを、豊橋は隣接庁舎解体工事のため平成 24 年 9 月 24 日から 11 月 5 日までを欠測とした。津島は測定日数が対象日数の 80%以上ないため、参考値である。

(注 2) 降水量は試料体積を捕集面積で割り算出した。

(注 3) 電気伝導率（EC）は、電気抵抗率の逆数で単位は「mS(ミリジーメンス)/m(メートル)」で表す。

(注 4) 非海塩性硫酸イオン濃度 [nss-SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>]及び非海塩性カルシウムイオン濃度[nss-Ca<sup>2+</sup>]は、以下の方法で算出した。

$$[\text{nss-SO}_4^{2-}] = [\text{SO}_4^{2-}] - (28.23 \div 468.3) \times [\text{Na}^+] = [\text{SO}_4^{2-}] - 0.06028 \times [\text{Na}^+]$$

$$[\text{nss-Ca}^{2+}] = [\text{Ca}^{2+}] - (10.12 \div 468.3) \times [\text{Na}^+] = [\text{Ca}^{2+}] - 0.02161 \times [\text{Na}^+]$$

（海水中の濃度を Na<sup>+</sup> :468.3mmol/L, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> :28.23mmol/L, Ca<sup>2+</sup> :10.12mmol/L とする。気象庁編：海洋観測指針，第 1 部，財団法人気象業務支援センター，pp31(1999)）


## (7) pH

pH の地点別年平均値の範囲は 4.80（岡崎）～4.99（半田）でした。

これらの値は、環境省が公表した「平成 23 年度酸性雨調査結果」の地点別平均値の範囲（4.56～5.34）及び全国平均値（4.77）とほぼ同程度でした。


pH の年平均値の経年変化は図 6-3 のとおりです。

また、pH を 0.5 きざみに区切った分布状況は図 6-4 のとおりです。

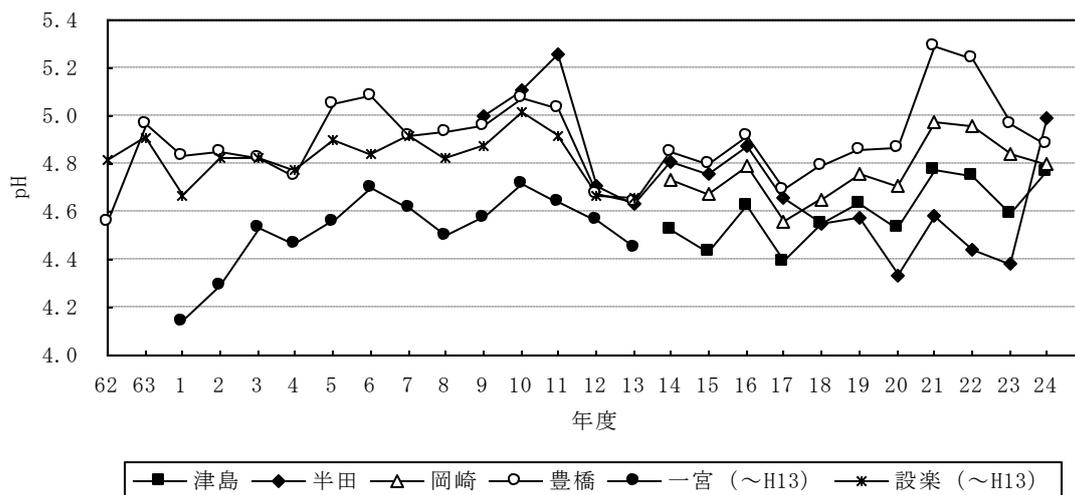

(注) 平成 24 年度の津島は測定日数が対象日数の 80%以上ないため、参考値である。

図 6-3 pH の年平均値の経年変化

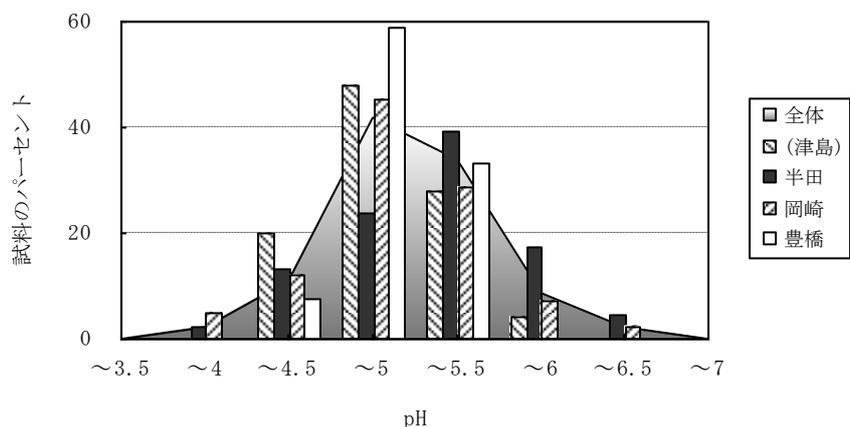

(注) 津島は測定日数が対象日数の 80%以上ないため、参考値である。

図 6-4 pH の分布状況

#### (イ) 電気伝導率 (EC)

地点別年平均値の範囲は、1.70(岡崎)～1.98(半田)mS/mでした。

#### (ウ) 陰イオン

陰イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。

SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	: 14.5 (豊橋) ~22.7 (半田)	μ mol/L
nss-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	: 11.4 (豊橋) ~20.3 (半田)	μ mol/L
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	: 12.7 (豊橋) ~22.0 (半田)	μ mol/L
Cl <sup>-</sup>	: 34.2 (岡崎) ~61.6 (豊橋)	μ mol/L

陰イオンは半田で高く、豊橋で低めの値でした。

Cl<sup>-</sup>は海水の主要成分であり、海に近い半田、豊橋で高めの値でした。

#### (エ) 陽イオン

陽イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。


NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	: 13.4 (豊橋) ~41.0 (半田)	μ mol/L
Na <sup>+</sup>	: 27.6 (岡崎) ~51.7 (豊橋)	μ mol/L
K <sup>+</sup>	: 0.9 (岡崎) ~ 1.4 (豊橋)	μ mol/L
Ca <sup>2+</sup>	: 6.2 (豊橋) ~ 8.5 (半田)	μ mol/L
nss-Ca <sup>2+</sup>	: 5.0 (豊橋) ~ 7.6 (半田)	μ mol/L
Mg <sup>2+</sup>	: 4.1 (岡崎) ~ 6.7 (豊橋)	μ mol/L

Na<sup>+</sup>は海水の主要成分であり、海に近い半田、豊橋で高めの値でした。

#### (オ) イオン成分組成

イオン成分の地点別平均濃度についての当量組成は、図6-5のとおりです。

各地点ともほぼ、陰イオンと陽イオンのバランスがとれていました。

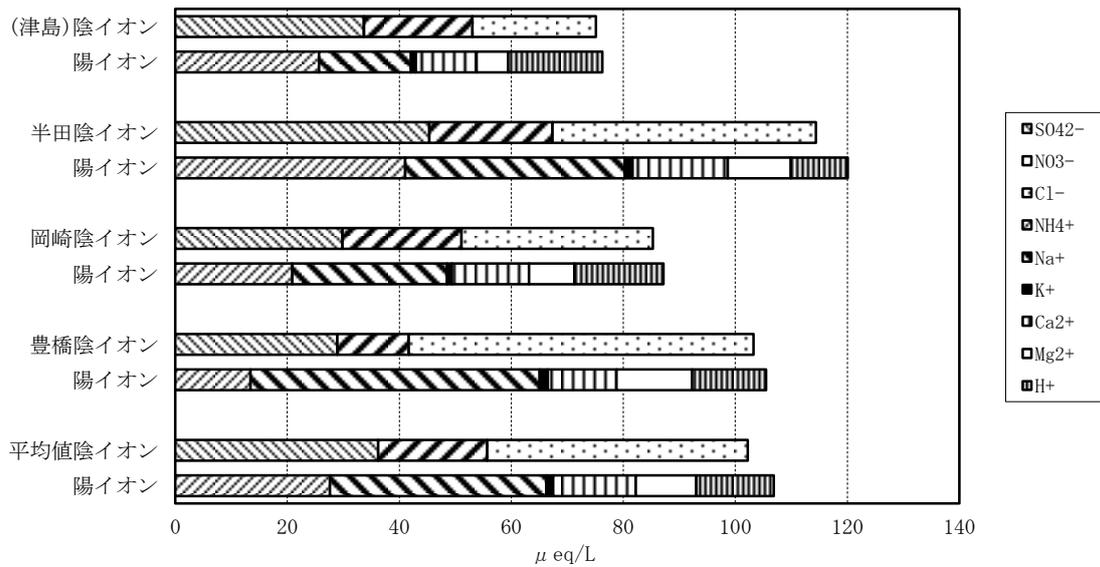

(注1) 津島は測定日数が対象日数の80%以上ないため、参考値である。  
 (注2) eq: 等量の単位

図6-5 イオン成分組成

(カ) イオン成分の年間沈着量

平成24年度の降水量及びイオン成分濃度から、各イオン成分が湿性沈着物として1年間に1m<sup>2</sup>当たり沈着した量を求めたものを、表6-3及び図6-6に示します。また、図6-7に年間降水量と全イオンの湿性沈着量の関係を示します。

各イオンの湿性沈着量をみると、SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>は半田で最も多く、次いで岡崎、豊橋の順でした。NO<sub>3</sub><sup>-</sup>は半田で最も多く、次いで岡崎、豊橋の順でした。陽イオンについてみると、すべての項目で半田が最も多い結果でした。

年間降水量は半田が最も多く、次いで岡崎、豊橋の順でした。

各地点の年間湿性沈着量は、各成分濃度の年平均値が高い半田が最も多い結果になりました。


表 6 - 3 イオン成分の年間沈着量 (湿性沈着物)

(単位: mmol/m<sup>2</sup>・年)

項目	津島	半田	岡崎	豊橋	全県平均	23年度 全県平均
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	(22.8)	39.1	19.3	15.2	24.5	28.5
nss-SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	(21.6)	35.0	17.2	11.9	21.4	24.9
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	(26.4)	37.9	27.6	13.3	26.3	40.1
Cl <sup>-</sup>	(29.9)	80.9	44.3	64.4	63.2	75.9
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	(34.9)	70.6	27.1	14.0	37.2	31.5
Na <sup>+</sup>	(22.3)	67.7	35.8	54.1	52.5	61.4
K <sup>+</sup>	(1.1)	2.2	1.2	1.5	1.6	2.1
Ca <sup>2+</sup>	(7.5)	14.6	8.9	6.5	10.0	9.3
nss-Ca <sup>2+</sup>	(6.9)	13.1	8.2	5.2	8.8	7.9
Mg <sup>2+</sup>	(3.8)	9.6	5.3	7.0	7.3	8.2
H <sup>+</sup>	(23.0)	17.6	20.6	13.8	17.3	44.6

(注 1) 津島は測定日数が対象日数の 80%以上ないため、参考値である。


(注 2) 豊橋については、欠測期間のうち降水が捕集できた 9/24 から 10/9 について、その期間中も平均値濃度 (イオン濃度が有効な試料から計算した年間の降水量重み付き濃度平均値) の降水があると仮定して、その期間の降水量に平均値濃度を乗じて算出したものを加え沈着量とした。

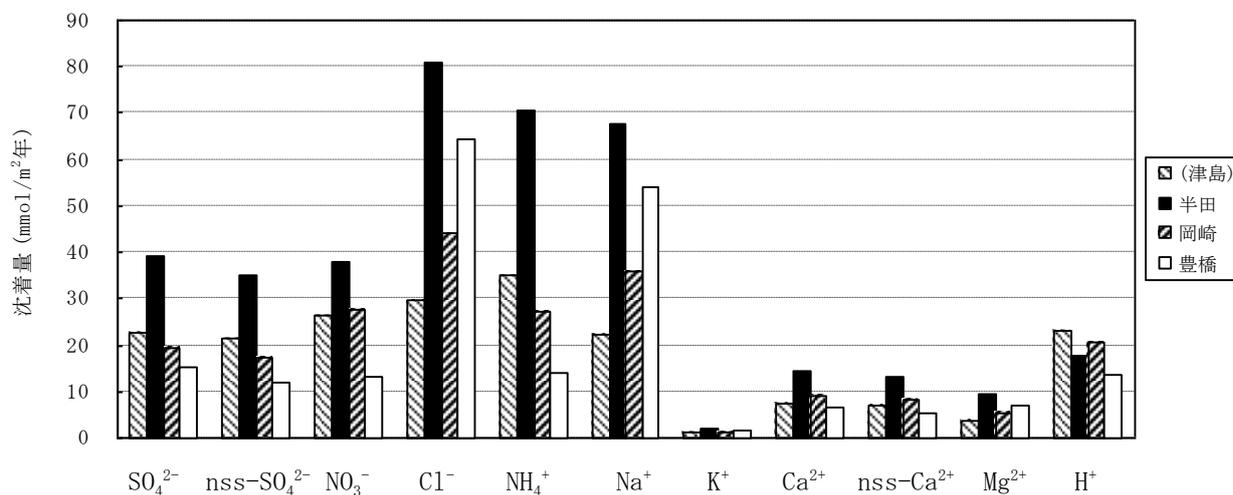

(注 1) 津島は測定日数が対象日数の 80%以上ないため、参考値である。

(注 2) 豊橋については、欠測期間のうち降水が捕集できた 9/24 から 10/9 について、その期間中も平均値濃度 (イオン濃度が有効な試料から計算した年間の降水量重み付き濃度平均値) の降水があると仮定して、その期間の降水量に平均値濃度を乗じて算出したものを加え沈着量とした。

図 6 - 6 イオン成分の年間沈着量 (湿性沈着物)

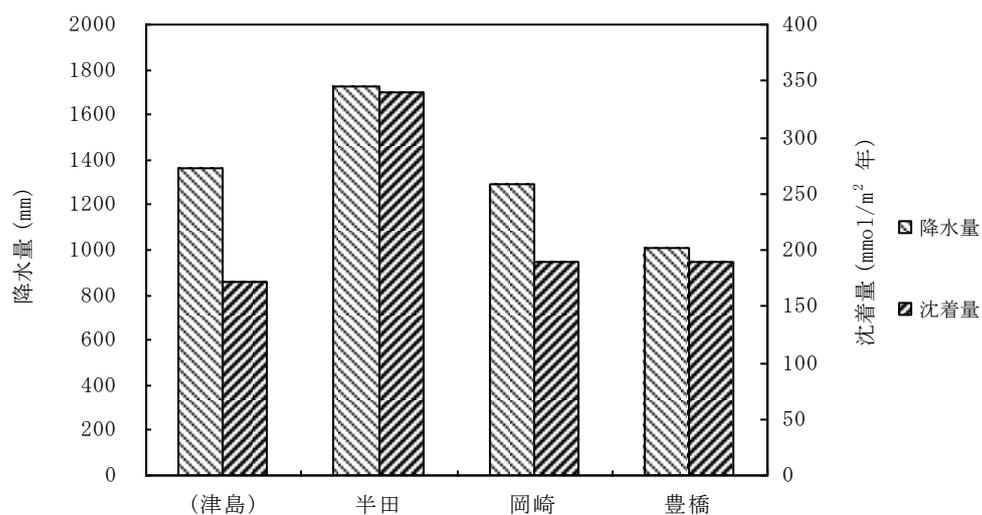

(注1) 津島は測定日数が対象日数の80%以上ないため、参考値である。

(注2) 豊橋については、欠測期間のうち降水が捕集できた9/24から10/9について、その期間中も平均値濃度（イオン濃度が有効な試料から計算した年間の降水量重み付き濃度平均値）の降水があると仮定して、その期間の降水量に平均値濃度を乗じて算出したものを加え沈着量とした。

図6-7 年間降水量と年間湿性沈着量の関係

### 3 乾性沈着物調査結果

#### (1) 調査方法

##### ア 調査地点

環境調査センター東三河支所（豊橋）

##### イ 調査項目及び分析方法

調査項目及び分析方法は表 6-4 のとおりです。

表 6-4 調査項目及び分析方法

区分	調査項目	分析方法
ガス成分	SO <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) ※、HNO <sub>3</sub> (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) ※、 HCl (Cl <sup>-</sup> ) ※、NH <sub>3</sub> (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) ※	湿性沈着物調査と同じ
エアロゾル成分	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 、 K <sup>+</sup> 、Ca <sup>2+</sup> 、Mg <sup>2+</sup>	

※ ガス成分については、処理を行い（ ）内の成分として分析した。

##### ウ 調査期間

平成 24 年 3 月 26 日から平成 25 年 3 月 25 日まで

##### エ 試料採取方法

環境省や全国環境研協議会酸性雨調査研究部会で採用しているフィルターパック法（4 段ろ紙法）による調査を行いました。詳細については全国環境研協議会・酸性雨広域大気汚染調査研究部酸性雨全国調査実施要領に従いました。

フィルターパックの構成は以下のとおりとし、毎分 1～2L の吸引速度で連続採取を行い、1 週間単位でろ紙を回収しました。

- ・ F0 段：PTFE ろ紙（孔径 0.8 μm）：エアロゾル成分を捕集採取
- ・ F1 段：ポリアミドロ紙：HNO<sub>3</sub>、HCl、SO<sub>2</sub> 及び NH<sub>3</sub> ガスの一部を捕集
- ・ F2 段：6%K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+2%グリセリン含浸セルロースろ紙：F1 段で捕集できなかった SO<sub>2</sub> 及び HCl ガスなどを捕集
- ・ F3 段：5%H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>+2%グリセリン含浸セルロースろ紙：NH<sub>3</sub> ガスを捕集

採取装置の概略図を図 6-8 に示します。

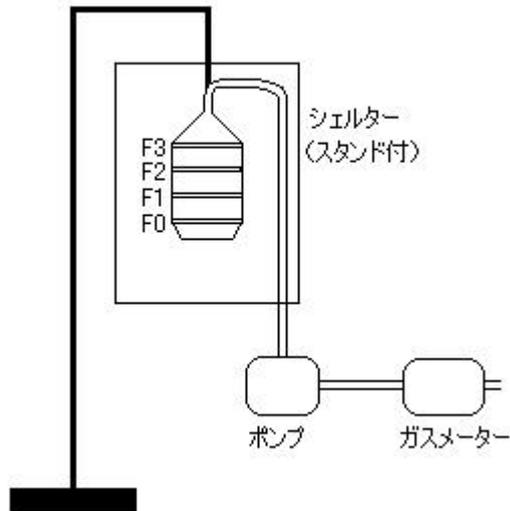


図 6—8 乾性沈着物採取装置

(2) 調査結果

ア 試料採取状況

平成 24 年度に採取した総検体数は 48 検体でした。

イ 分析結果

乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分の分析結果（モル濃度で表す。以下同じ。）を月ごとに平均し、その最大値、最小値及び年平均値を求めました。その結果は表 6—5 のとおりです。

表 6—5 乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分

[ガス成分] (nmol/m<sup>3</sup>)

	SO <sub>2</sub>	HNO <sub>3</sub>	HCl	NH <sub>3</sub>
年平均値	38.5	25.7	27.3	170.4
最大値	56.4	60.1	48.3	288.1
最小値	29.1	8.1	11.0	74.2

注) 年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。

[エアロゾル成分] (nmol/m<sup>3</sup>)

	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Cl <sup>-</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>
年平均値	45.7	44.5	26.0	82.6	49.3	3.7	10.5	6.5
最大値	79.2	84.4	51.3	138.8	77.8	5.6	23.2	9.2
最小値	25.1	27.5	10.4	34.6	20.5	2.3	6.7	3.1

注) 年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。

### (ア) ガス成分濃度

大気中のガス成分の月別濃度を図6-9に示します。ガス4成分のうちアンモニア ( $\text{NH}_3$ ) 濃度が最も高く、全体の6割強を占めました。また、春から夏に高く冬季に低くなる傾向がみられました。

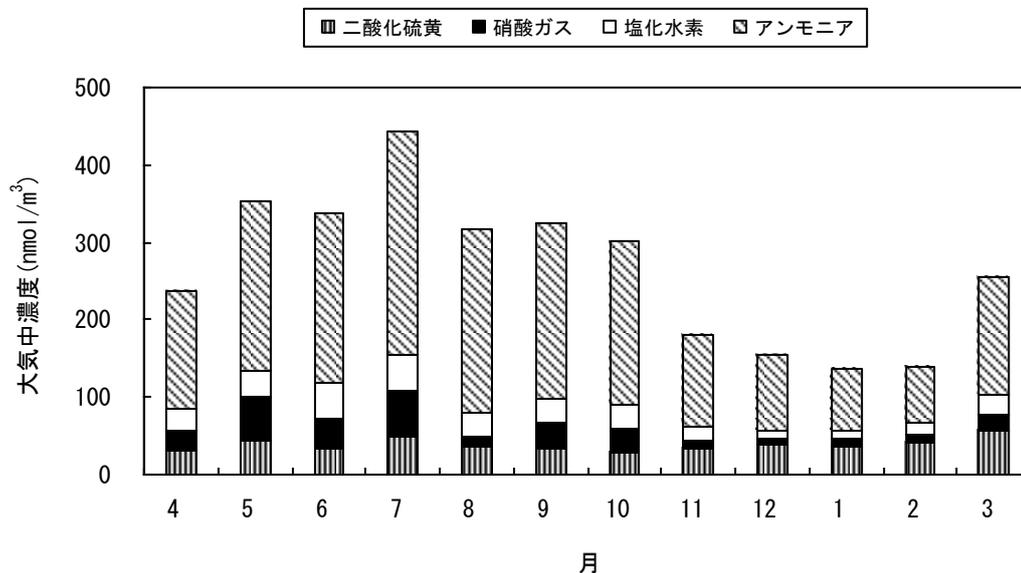


図6-9 ガス成分の経月変化

### (イ) エアロゾル成分濃度

大気中のエアロゾル成分の月別濃度を図6-10に示します。エアロゾル成分8成分のうちアンモニウムイオン ( $\text{NH}_4^+$ ) 濃度が年間を通して高く、全体の3割を占めました。

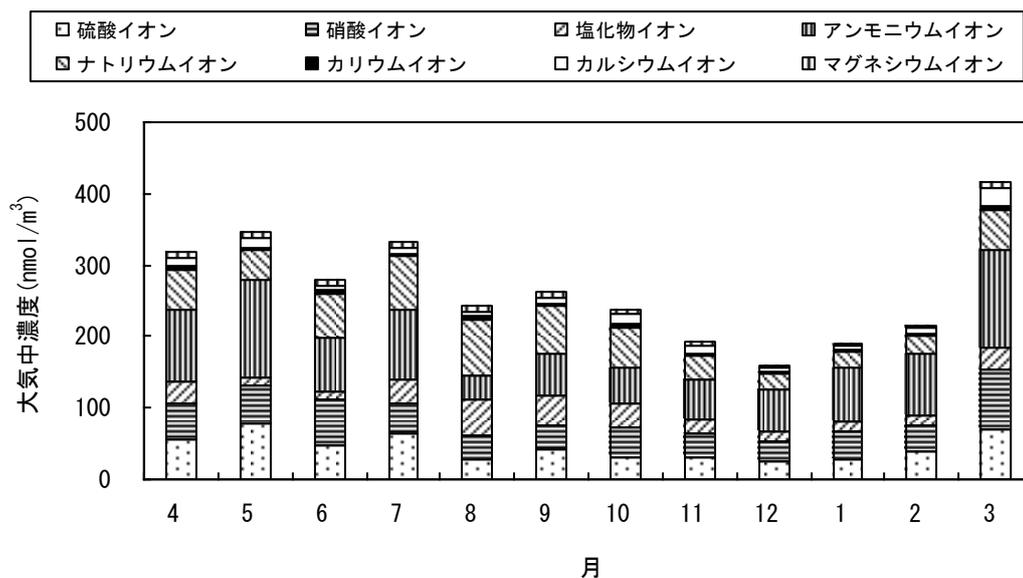


図6-10 エアロゾル成分の経月変化

(ウ) ガス成分、エアロゾル成分、ガス成分+エアロゾル成分の経月変化

図6-11にガス成分、エアロゾル成分大気中濃度の経月変化を示しています。春季にエアロゾル成分が高く、夏季にガス成分が高くなる傾向がみられました。また、秋・冬季には両成分ともに低くなる傾向は例年どおりでした。ガス成分とエアロゾル成分の和は初夏が最も高くなりました。

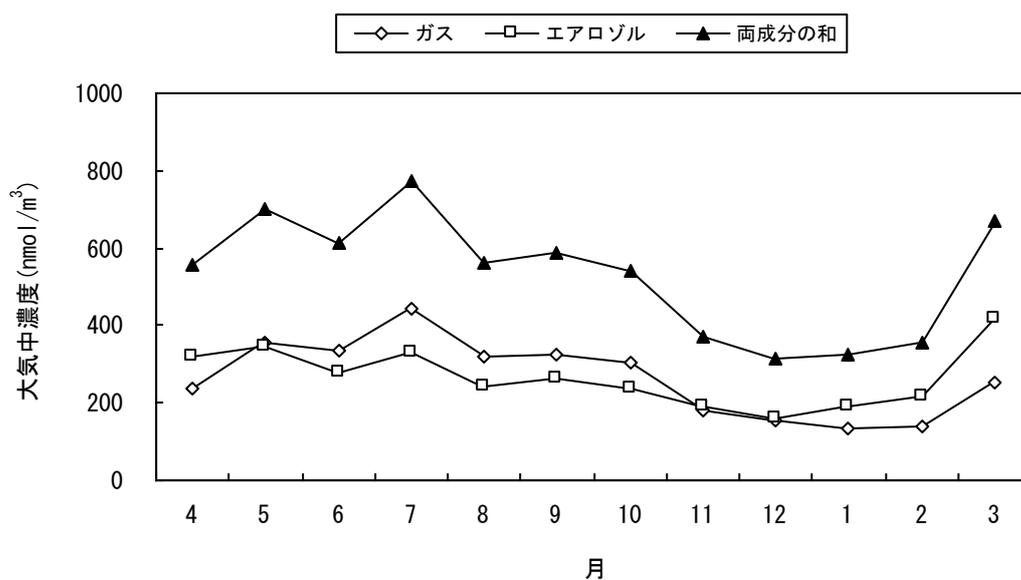


図6-11 ガス成分、エアロゾル成分大気中濃度の経月変化

(エ) ガス成分別、エアロゾル成分別大気中濃度の経月変化

各成分の大気中濃度の経月変化を図6-12に示しています。

ガス成分では、硝酸ガス、塩化水素、アンモニアが春季から夏季に高くなり、エアロゾル成分では、硫酸イオンが春季から夏季に高くなる傾向がみられました。

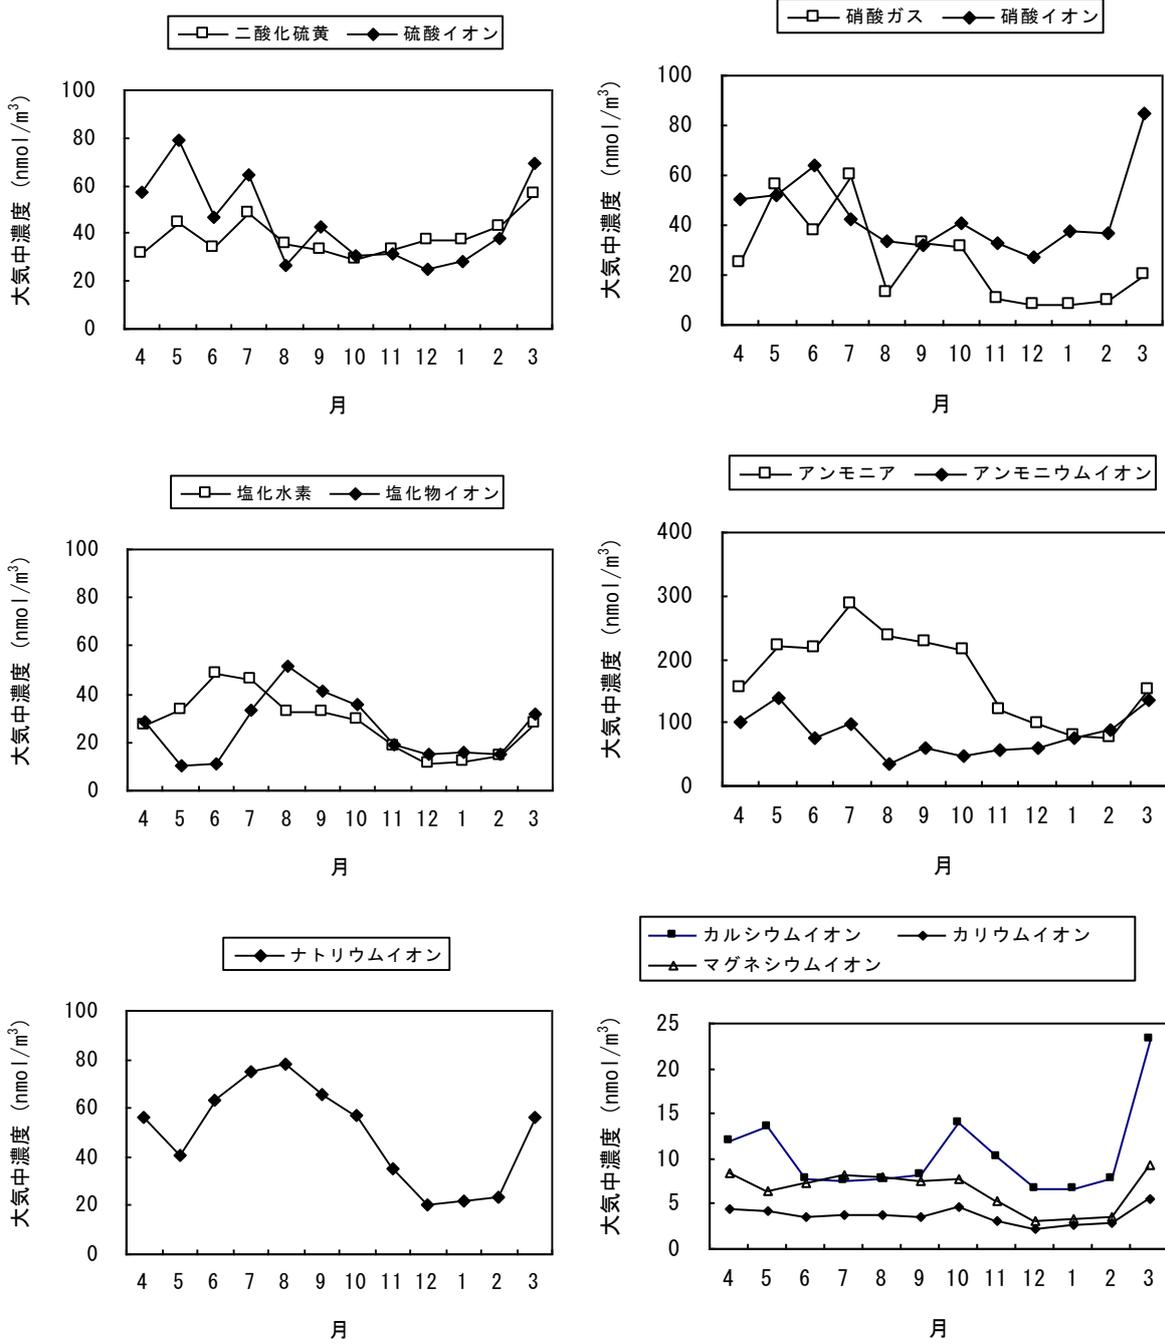


図 6 - 1 2 ガス成分別、エアロゾル成分別の大気中濃度の経月変化