


平成14年度 内分泌攪乱化学物質 水環境調査地点図

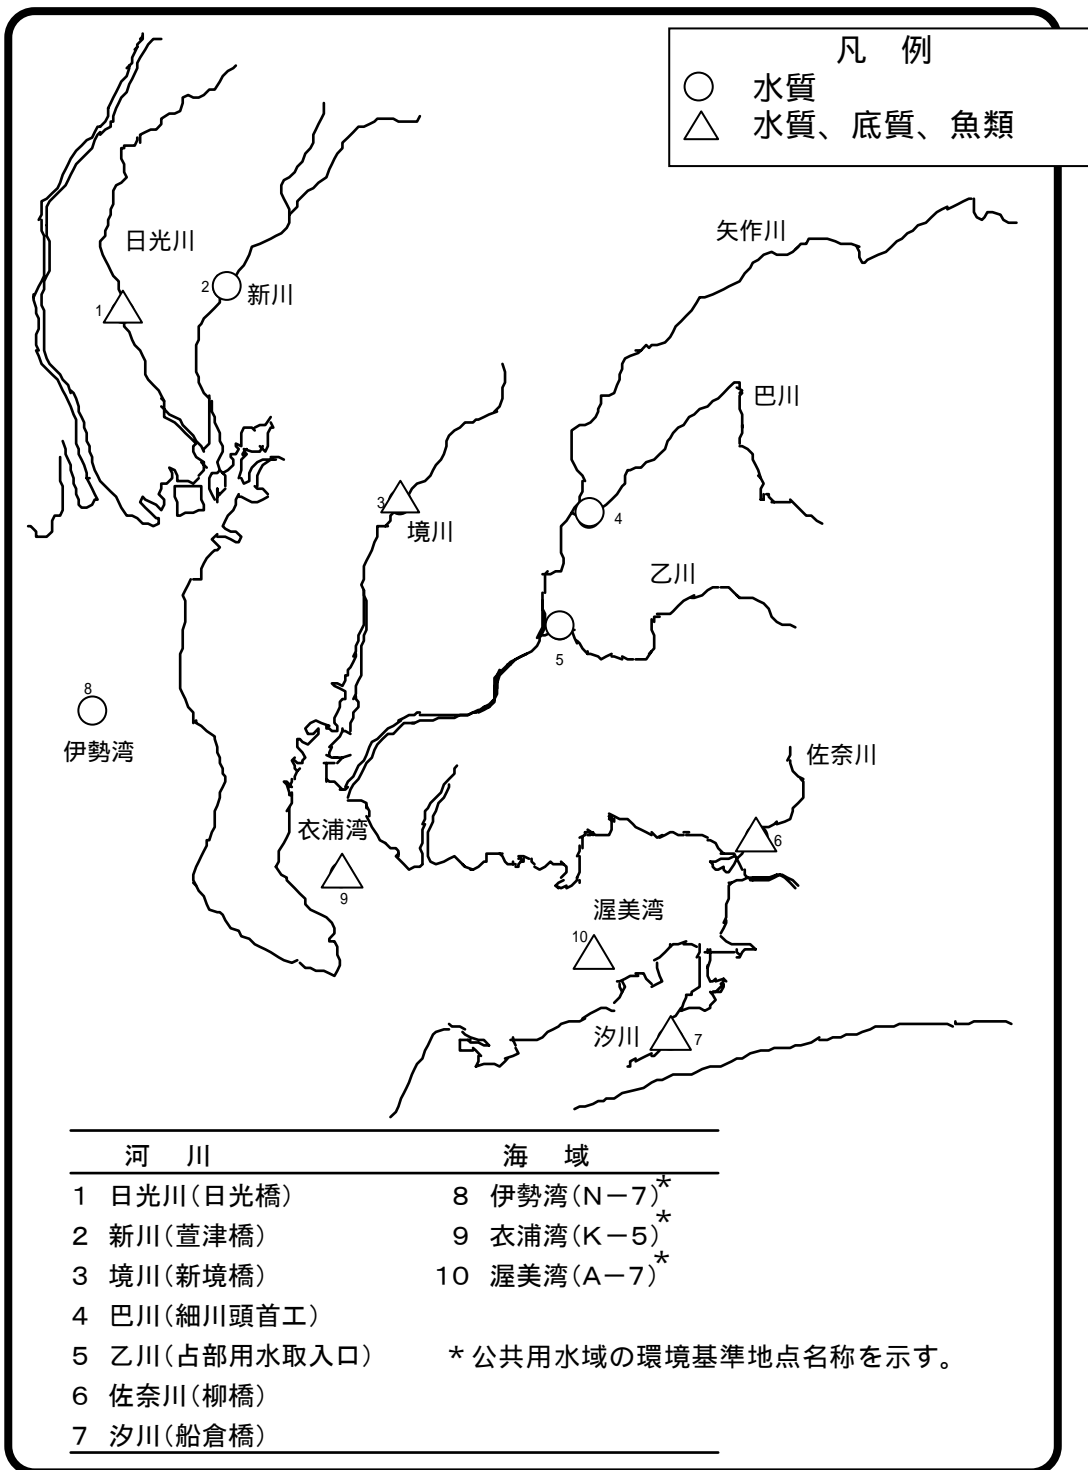

平成14年度 内分泌攪乱化学物質 水質調査結果

(単位: µg/l)

No	調査物質	日光川	新川	境川	巴川	乙川	佐奈川	汐川	伊勢湾	衣浦湾	渥美湾	最高検出濃度	検出下限値
		日光橋 H14.8.21	萱津橋 H14.8.21	新境橋 H14.9.3	細川頭首工 H14.8.20	占部用水取入口 H14.8.20	柳橋 H14.8.22	船倉橋 H14.9.2	(N-7) H14.8.27	(K-5) H14.8.26	(A-7) H14.9.2		
1	DDE												
	o,p'-DDE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
	p,p'-DDE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
	DDD												
	o,p'-DDD	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
	p,p'-DDD	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
2	エンドスルファン(ベンゾエピン)												
	- エンドスルファン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
	- エンドスルファン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.025
3	メソミル	N.D.	N.D.	0.04	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.03
4	アルキルフェノール類												
	4-n-ベンチルフェノール								N.D.	N.D.	N.D.	-	0.01
	4-n-ヘキシルフェノール	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.01
	4-n-オクチルフェノール	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-	0.01
	4-t-オクチルフェノール	0.04	0.01	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.04	0.01
	ノニルフェノール	0.62	0.27	0.18	N.D.	0.24	0.12	N.D.				0.62	0.1
5	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				-	0.3
6	フタル酸ジ-n-ブチル								N.D.	N.D.	N.D.	-	0.3
7	ベンゾ(a)ピレン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-	0.01
8	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル								N.D.	N.D.	N.D.	-	0.01

(注)県の調査結果に加え、国の調査結果を示した。

参考 「N.D.」は検出下限値未滿を、「-」は今回の調査では検出されなかった項目を、斜線は調査対象外であることを示す。
単位: µg(マイクログラム)は、100万分の1g(グラム)

平成14年度 内分泌攪乱化学物質 底質調査結果

(単位: µg/kg)

No	調査物質	日光川	境川	佐奈川	汐川	衣浦湾	渥美湾	最高検出濃度	検出下限値
		日光橋 H14.8.21	新境橋 H14.9.3	柳橋 H14.8.22	船倉橋 H14.9.2	(K-5) H14.8.26	(A-7) H14.9.2		
1	DDE								
	o,p'-DDE	N.D.						-	5
	p,p'-DDE	N.D.						-	5
	DDD								
	o,p'-DDD	N.D.						-	5
	p,p'-DDD	N.D.						-	5
2	アルキルフェノール類								
	4-n-ベンチルフェノール						N.D.	-	1
	4-n-オクチルフェノール	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-	1

(注)県の調査結果に加え、国の調査結果を示した。

参考 「N.D.」は検出下限値未滿を、「-」は今回の調査では検出されなかった項目を、斜線は調査対象外であることを示す。
単位: µg(マイクログラム)は、100万分の1g(グラム)

平成14年度 内分泌攪乱化学物質 水生生物(魚類)調査結果

(単位: µg/kg)

No	調査物質	日光川	境川	佐奈川	汐川	衣浦湾	渥美湾	最高検出濃度	検出下限値
		日光橋 H14.8.21	新境橋 H14.9.3	柳橋 H14.8.22	船倉橋 H14.9.2	(K-5) H14.8.26	(A-7) H14.9.2		
1	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			-	25
2	フタル酸ジ-n-ブチル						N.D.	-	25
3	ベンゾ(a)ピレン		N.D.		N.D.	N.D.		-	1
4	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル						N.D.	-	10

(注)県の調査結果に加え、国の調査結果を示した。

参考 「N.D.」は検出下限値未滿を、「-」は今回の調査では検出されなかった項目を、斜線は調査対象外であることを示す。
単位: µg(マイクログラム)は、100万分の1g(グラム)