

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

平成30年6月7日

愛知県知事

殿

提出者

住所 愛知県半田市東郷町4丁目103-2HSスパリア 1階

氏名 大東建託株式会社 半田 支店

支店長 安部 達哉

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0569-23-0361

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、平成29年度の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。


事業場の名称	大東建託株式会社 半田 支店
事業場の所在地	愛知県半田市東郷町4丁目103-2HSスパリア 1階
事業の種類	D06 総合工事業
産業廃棄物処理計画における計画期間	平成29年4月1日から平成30年3月31日


産業廃棄物処理計画における目標値


平成29年度

項目	目標値	項目	目標値
排出量	2816t	全処理委託量	2816t
自ら再生利用を行う産業廃棄物の量	0t	優良認定処理業者への処理委託量	0
自ら熱回収を行う産業廃棄物の量	0t	再生利用業者への処理委託量	1700t
自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量	0t	認定熱回収業者への処理委託量	t
自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	0t	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	t
※事務処理欄			


(日本工業規格 A列4番)

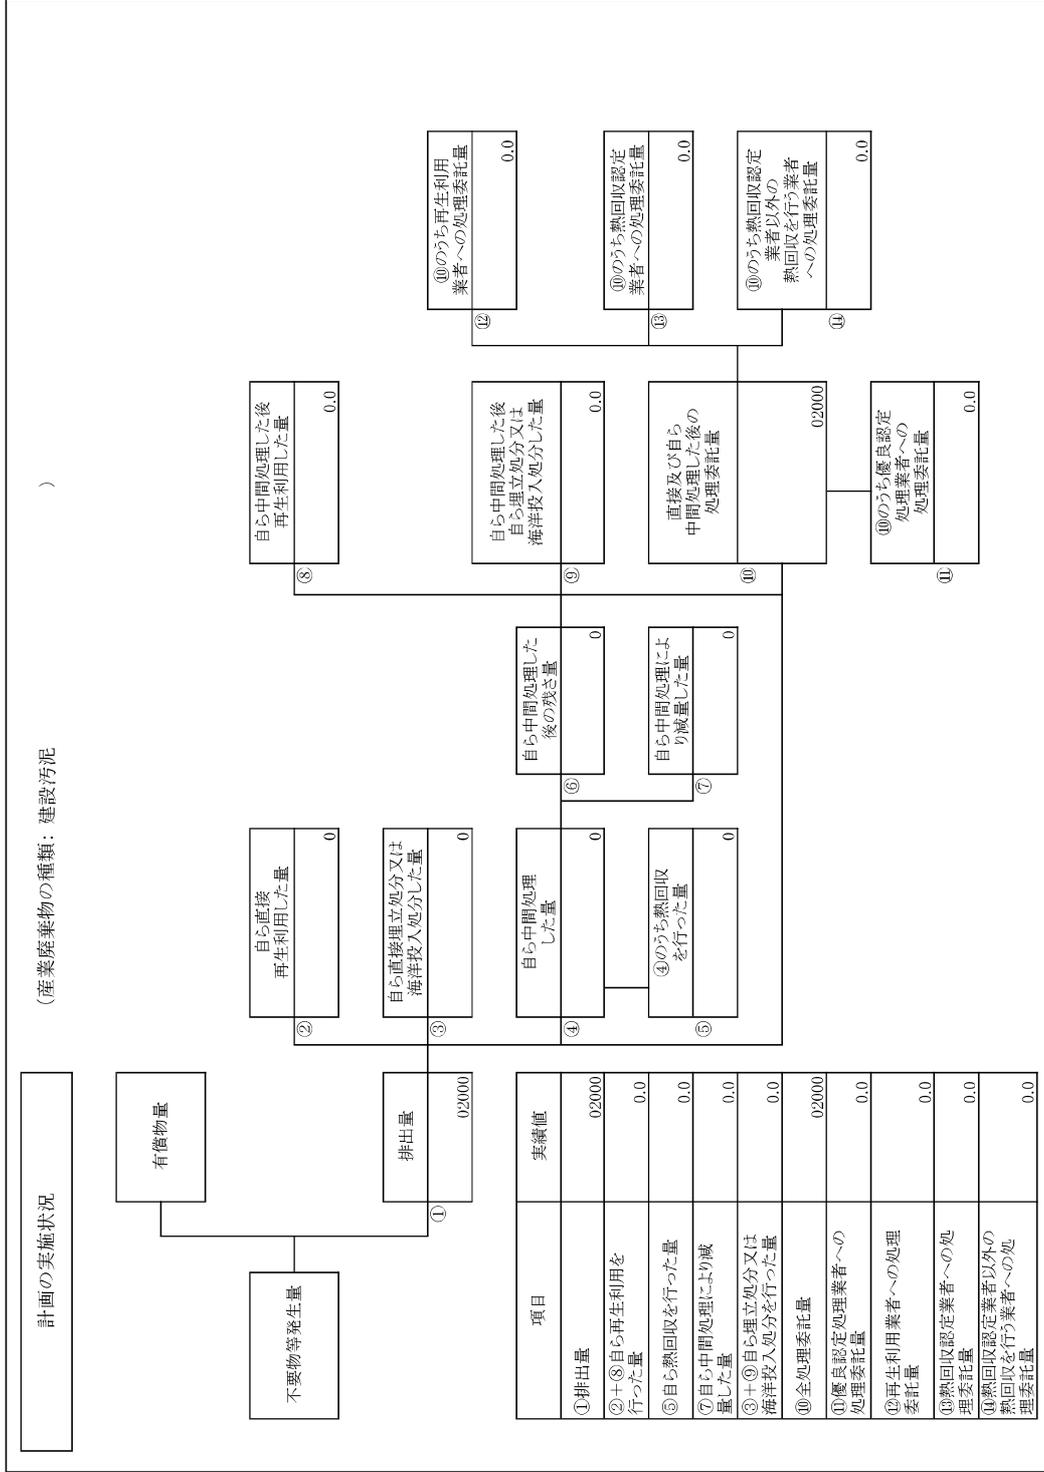

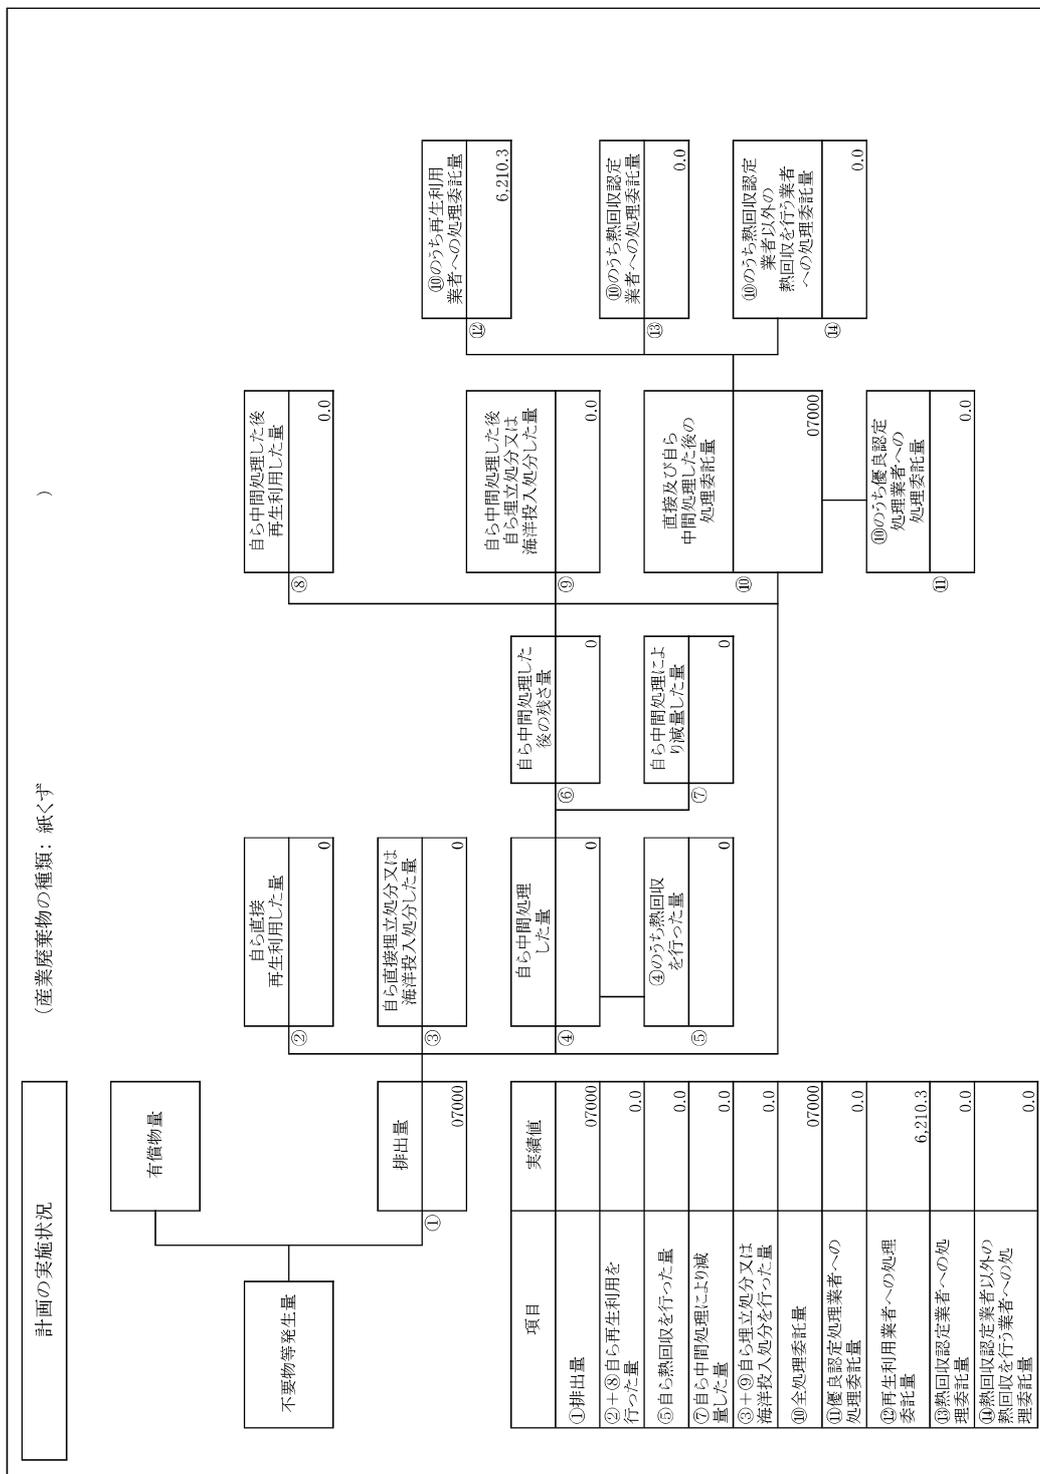


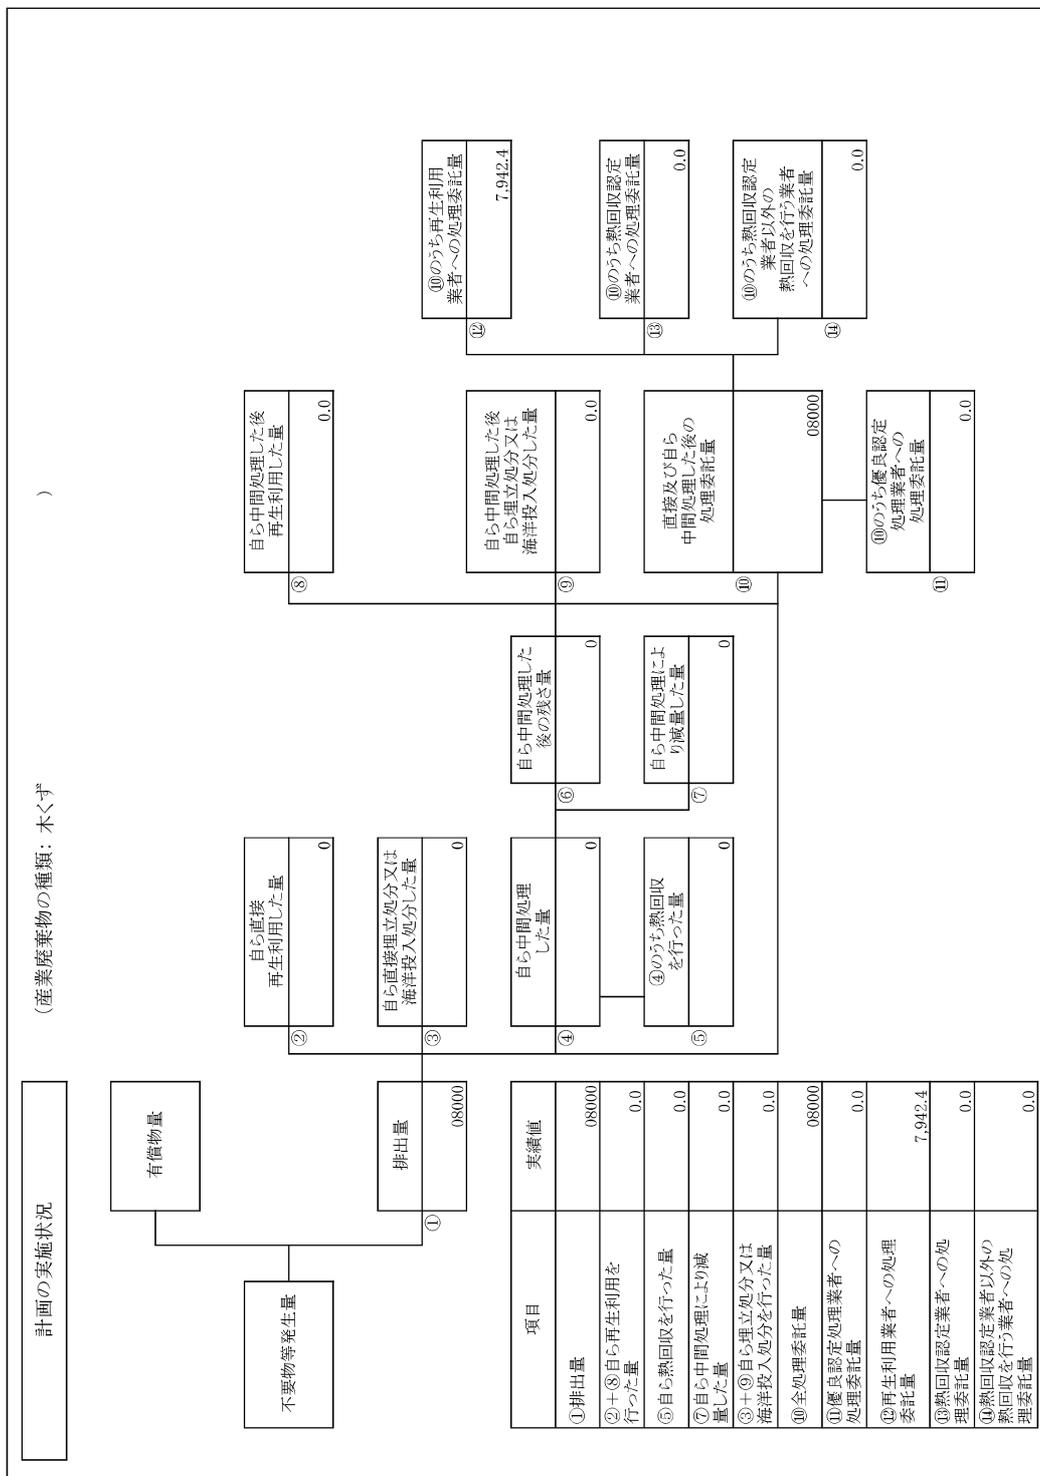


(産業廃棄物の種類: 木くず)

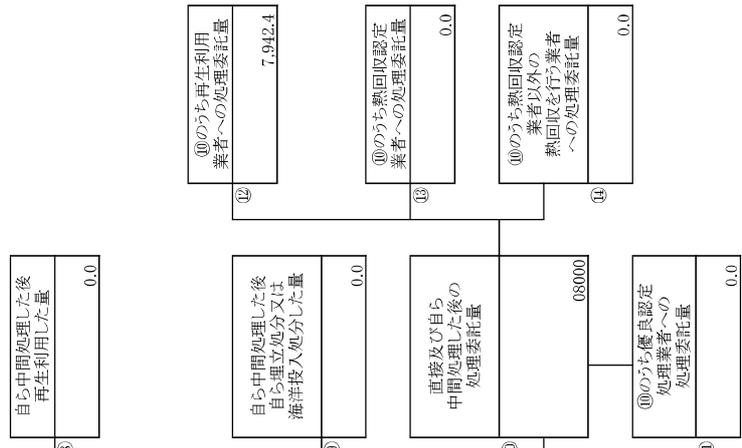

⑧	自ら中間処理した後再生利用した量	0.0
⑨	自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分した量	0.0
⑩	直接及び自ら中間処理した後の処理委託量	080000
⑪	⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量	0.0
⑫	⑩のうち熱回収認定業者への処理委託量	7,942.4
⑬	⑩のうち熱回収認定業者への処理委託量	0.0
⑭	⑩のうち熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0.0

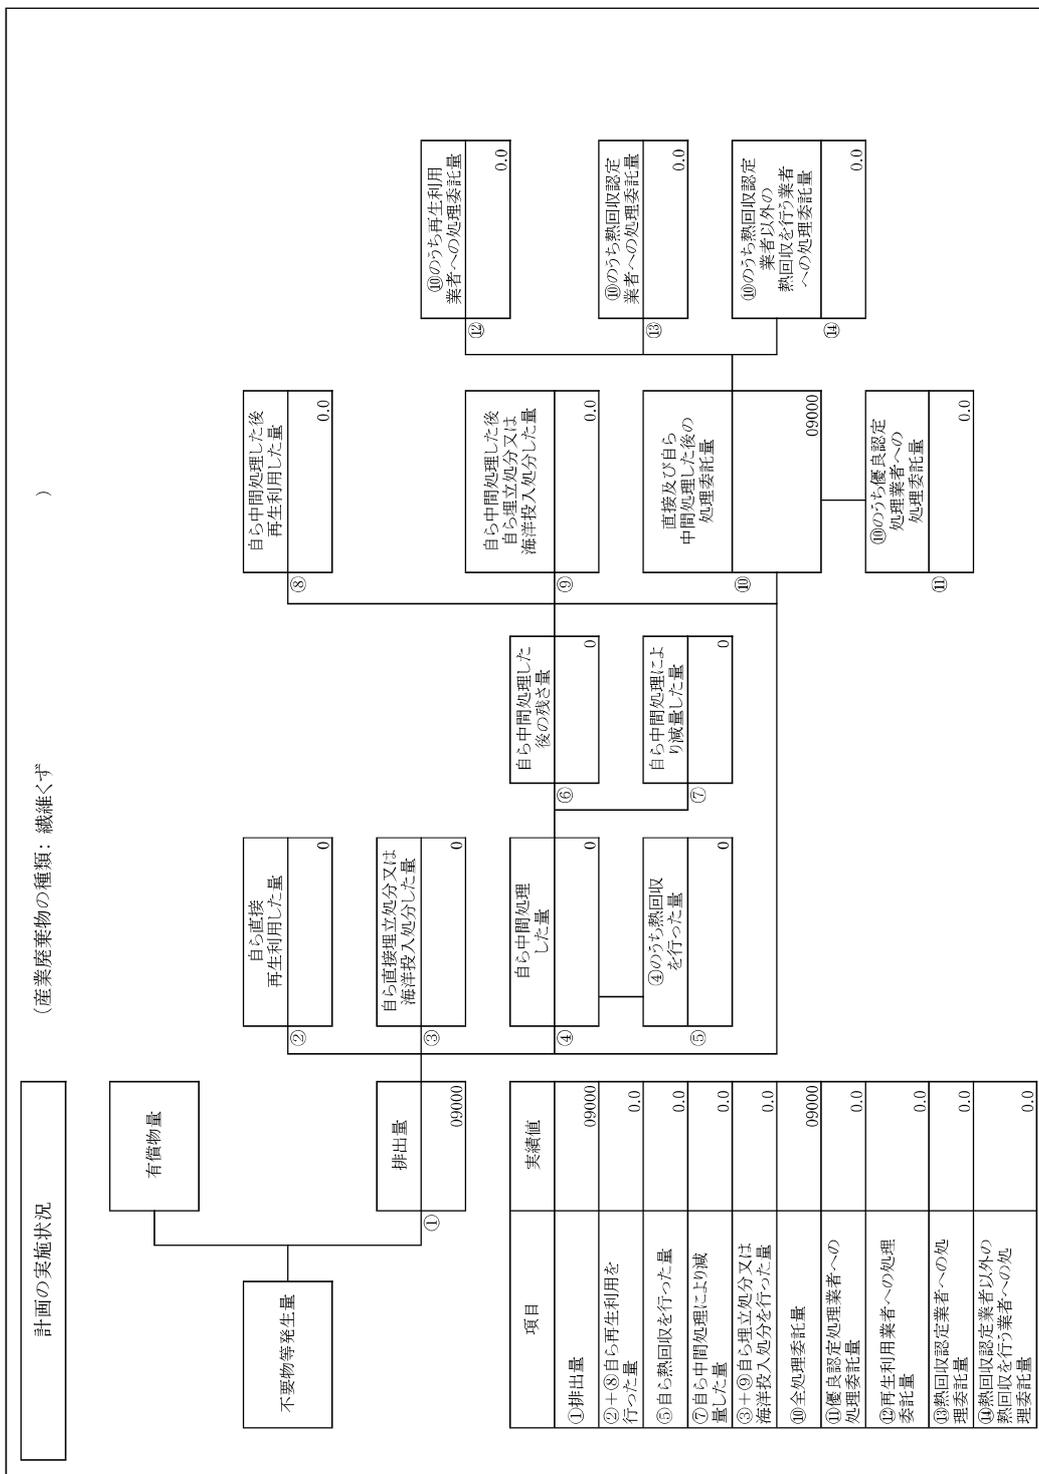

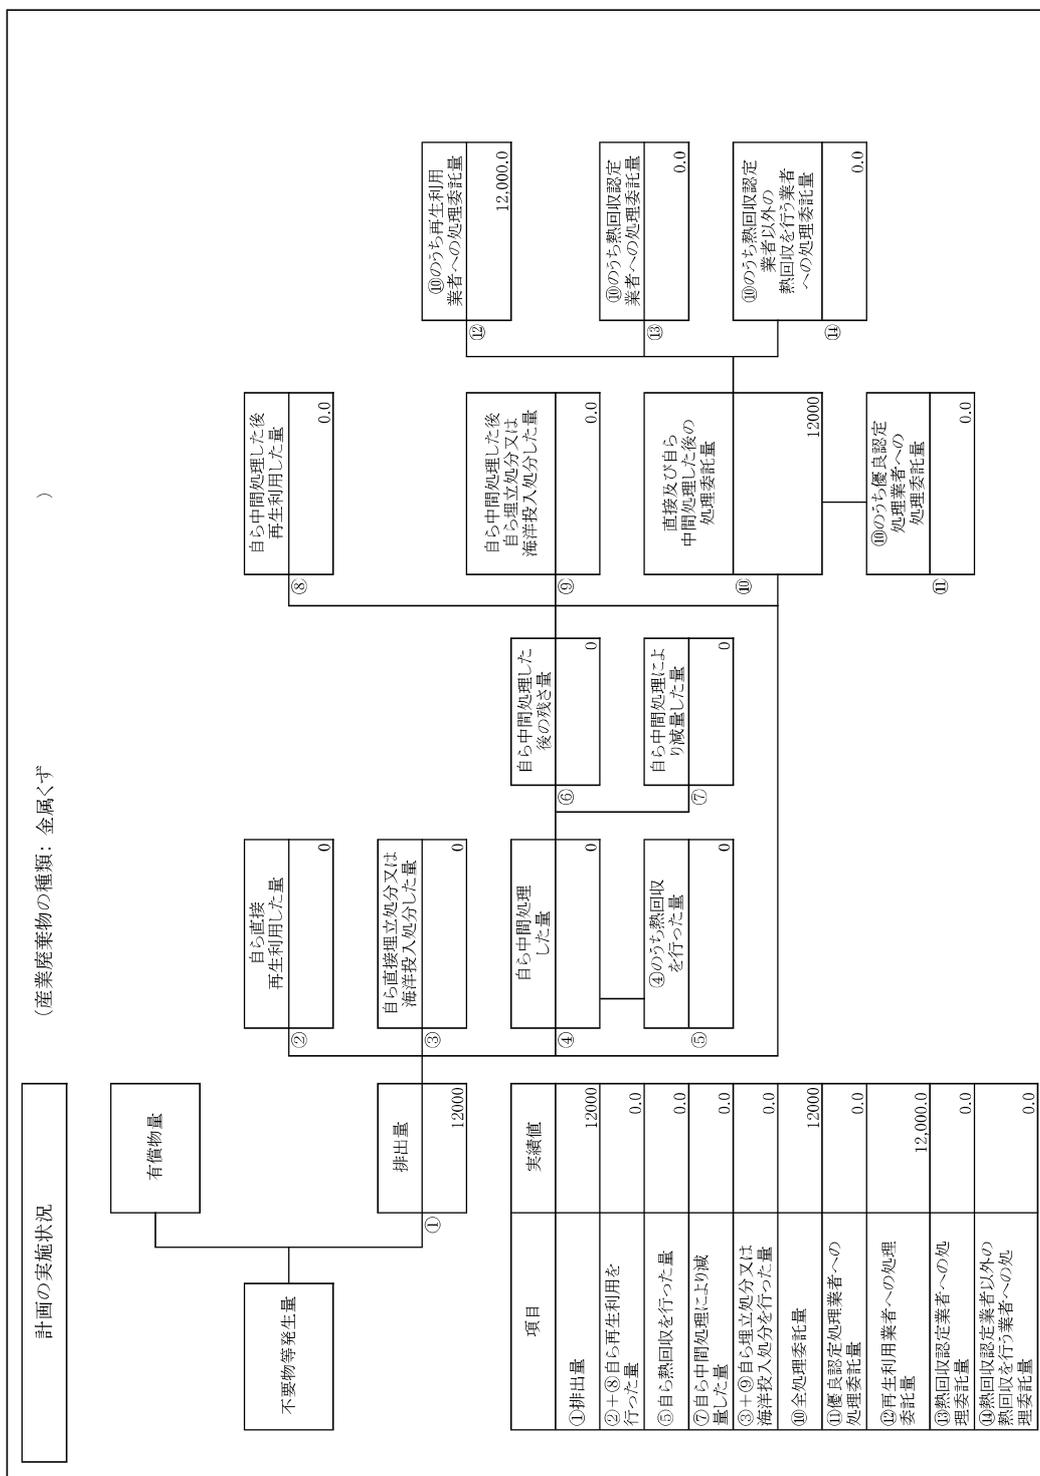

(産業廃棄物の種類: 金属くず)

計画の実施状況

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
0

自ら中間処理した後再生利用した量
0.0

排出量
12000

自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量
0

自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
0.0

項目	実績値
①排出量	12000
②+③自ら再生利用を行った量	0.0
⑤自ら熟回収を行った量	0.0
⑦自ら中間処理により減量した量	0.0
③+④自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	0.0
⑩全処理委託量	12000
⑪優良認定処理業者への処理委託量	0.0
⑫再生利用業者への処理委託量	12,000.0
⑬熟回収認定業者への処理委託量	0.0
⑭その他熟回収認定業者以外の熟回収を行う業者への処理委託量	0.0

自ら中間処理した後の残存量
0

自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
0.0

自ら中間処理を行った量
0

直接及び自ら中間処理した後の処理委託量
12000

④のうち熟回収を行った量
0

⑩のうち熟回収認定業者以外の熟回収を行う業者への処理委託量
0.0

⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量
0.0

⑩のうち熟回収認定業者以外の熟回収を行う業者への処理委託量
0.0

⑩のうち再生利用業者への処理委託量
12,000.0


⑩のうち熟回収認定業者への処理委託量
0.0

⑬のうち熟回収認定業者への処理委託量
0.0


⑬のうち熟回収認定業者への処理委託量
0.0


⑭のうち熟回収認定業者以外の熟回収を行う業者への処理委託量
0.0


⑭のうち熟回収認定業者以外の熟回収を行う業者への処理委託量
0.0

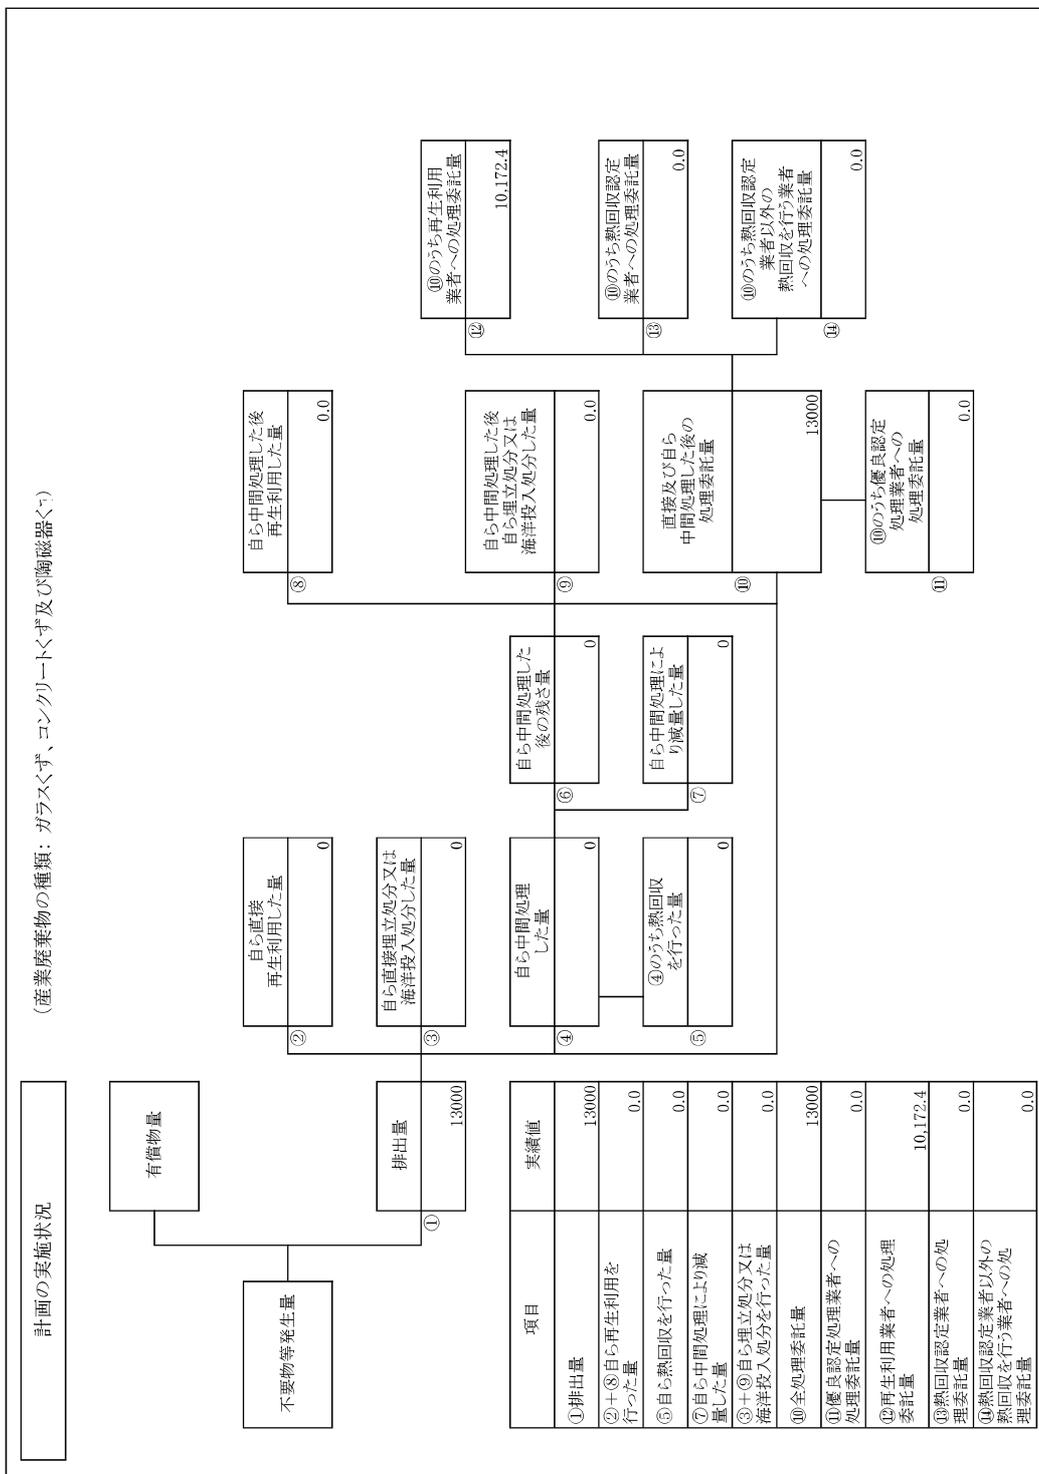



(産業廃棄物の種類: ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)

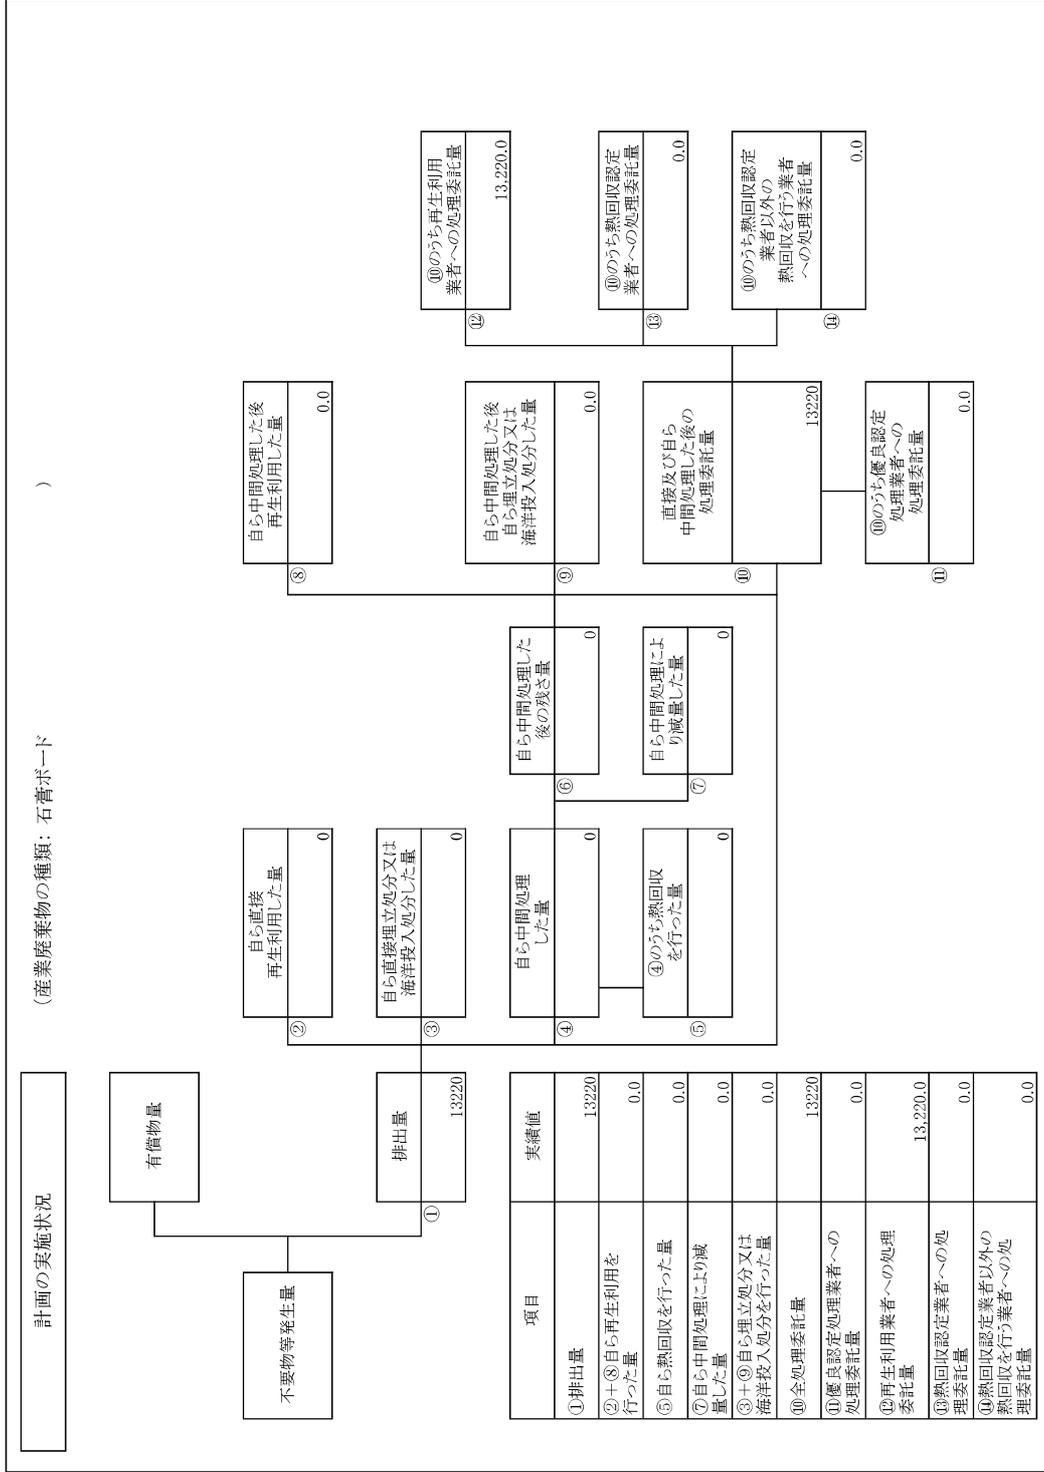

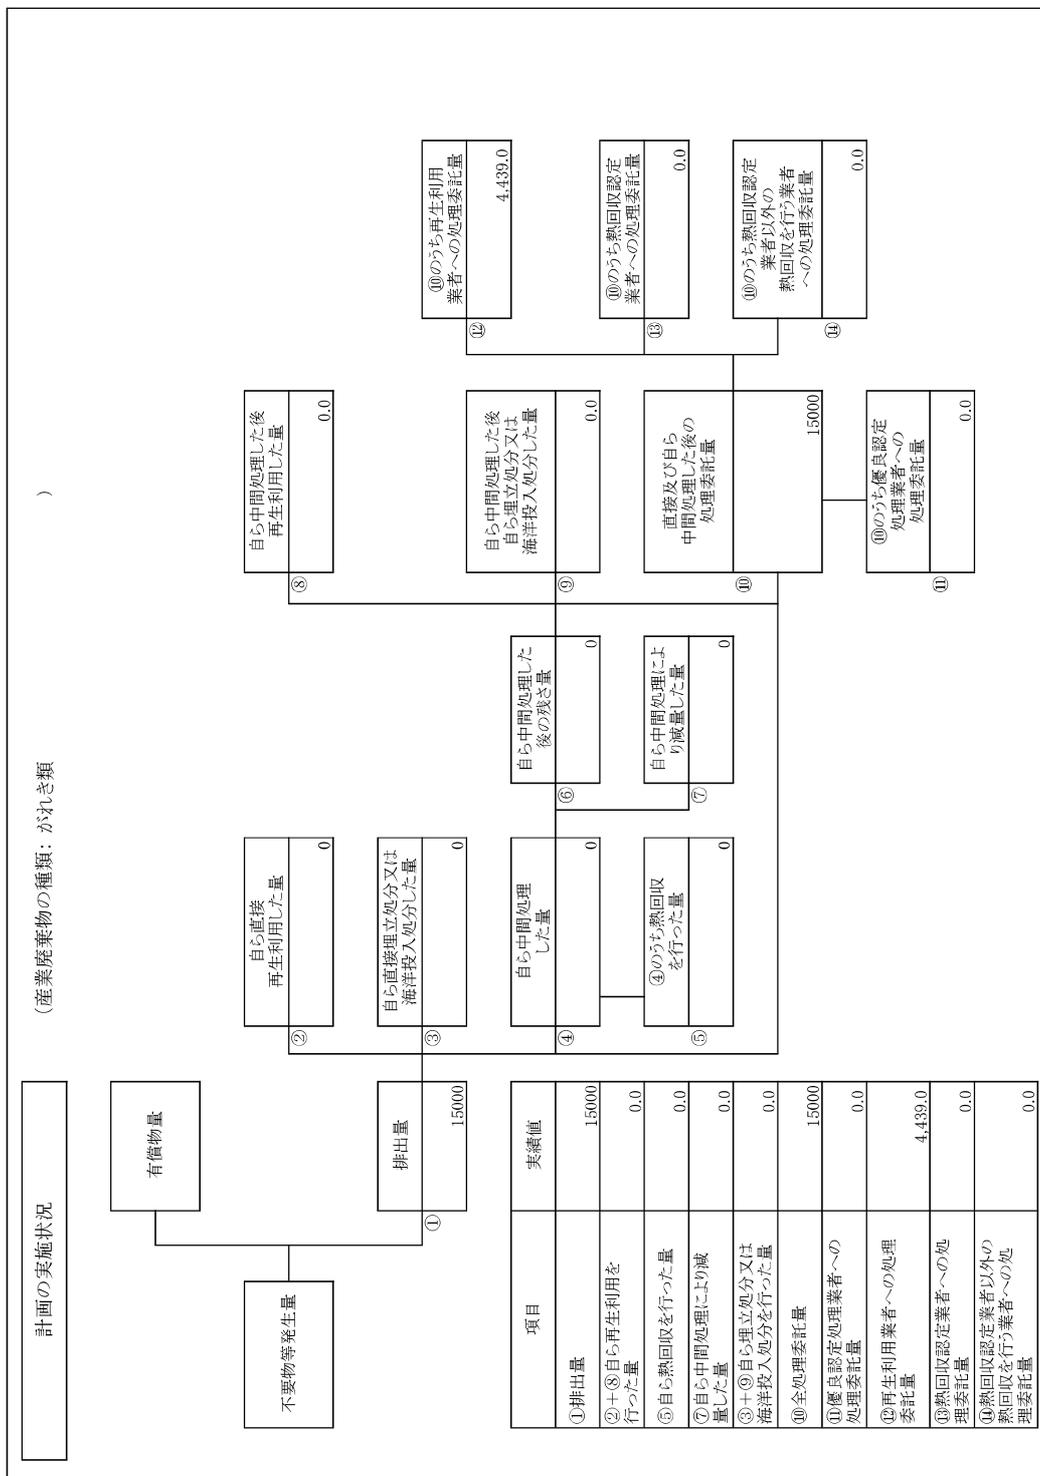


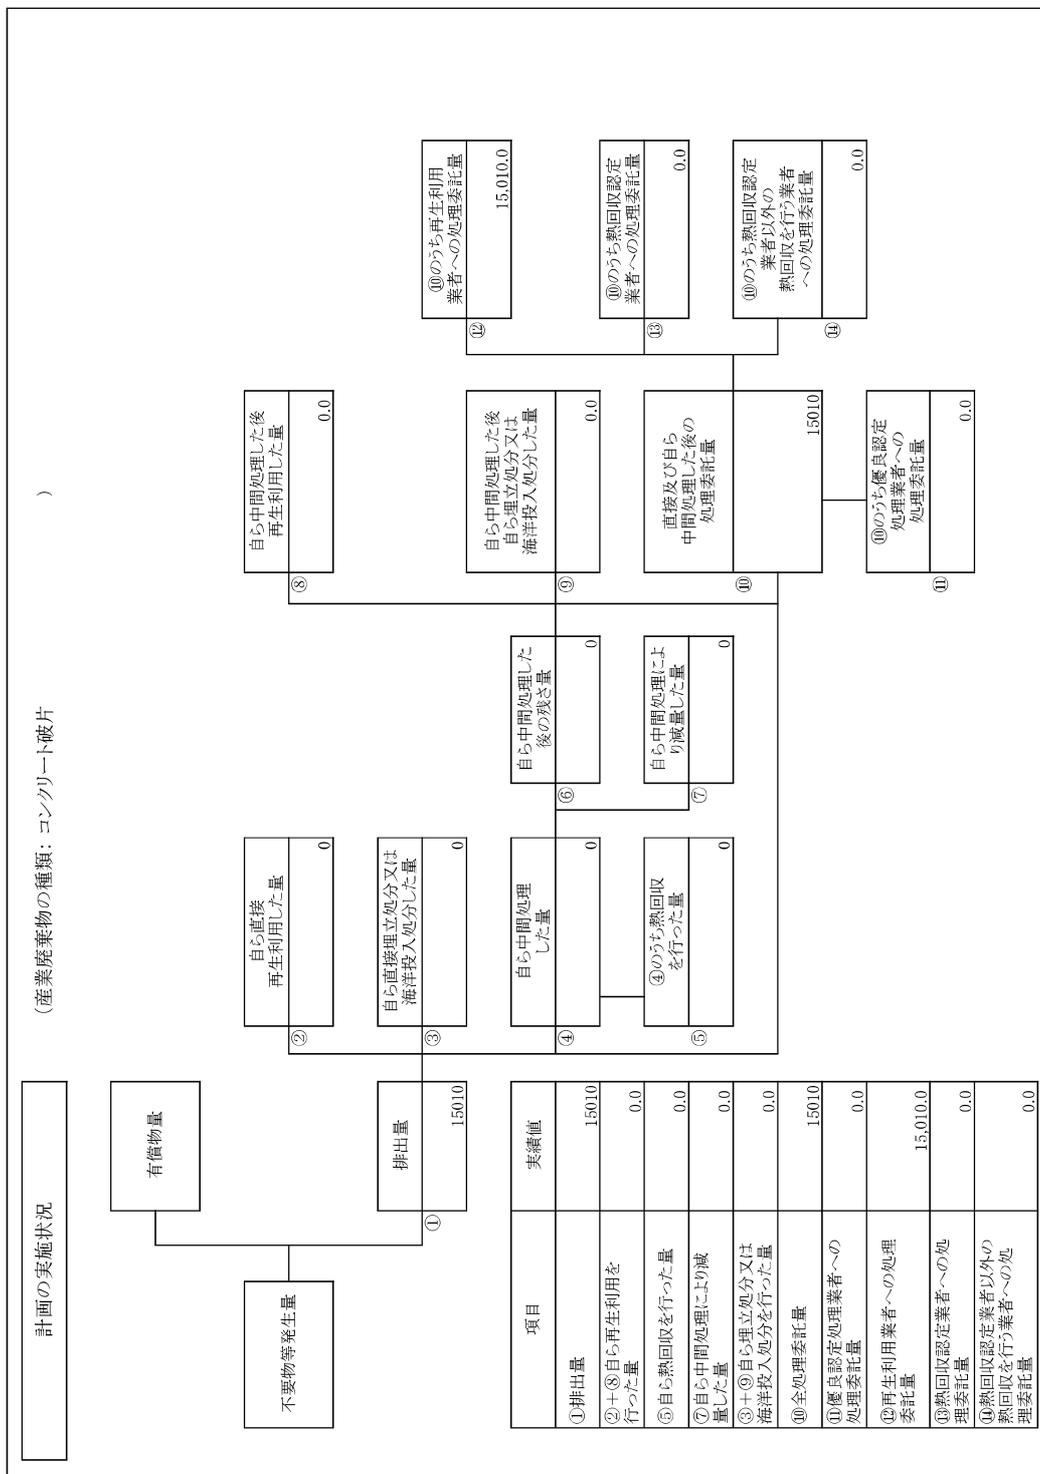

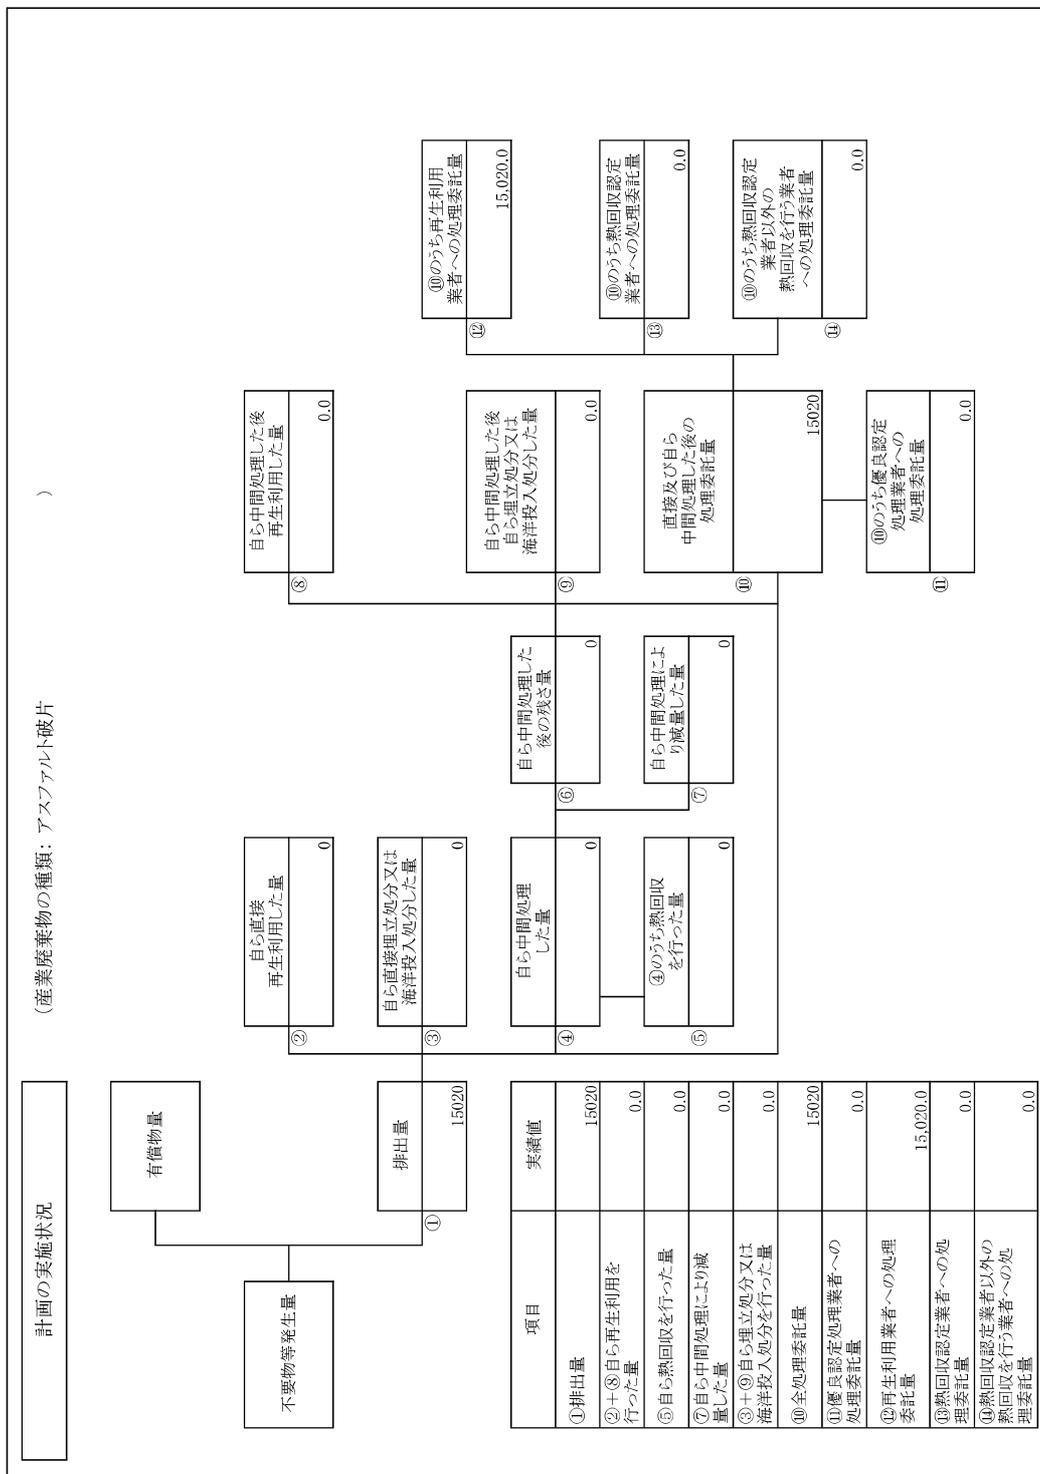

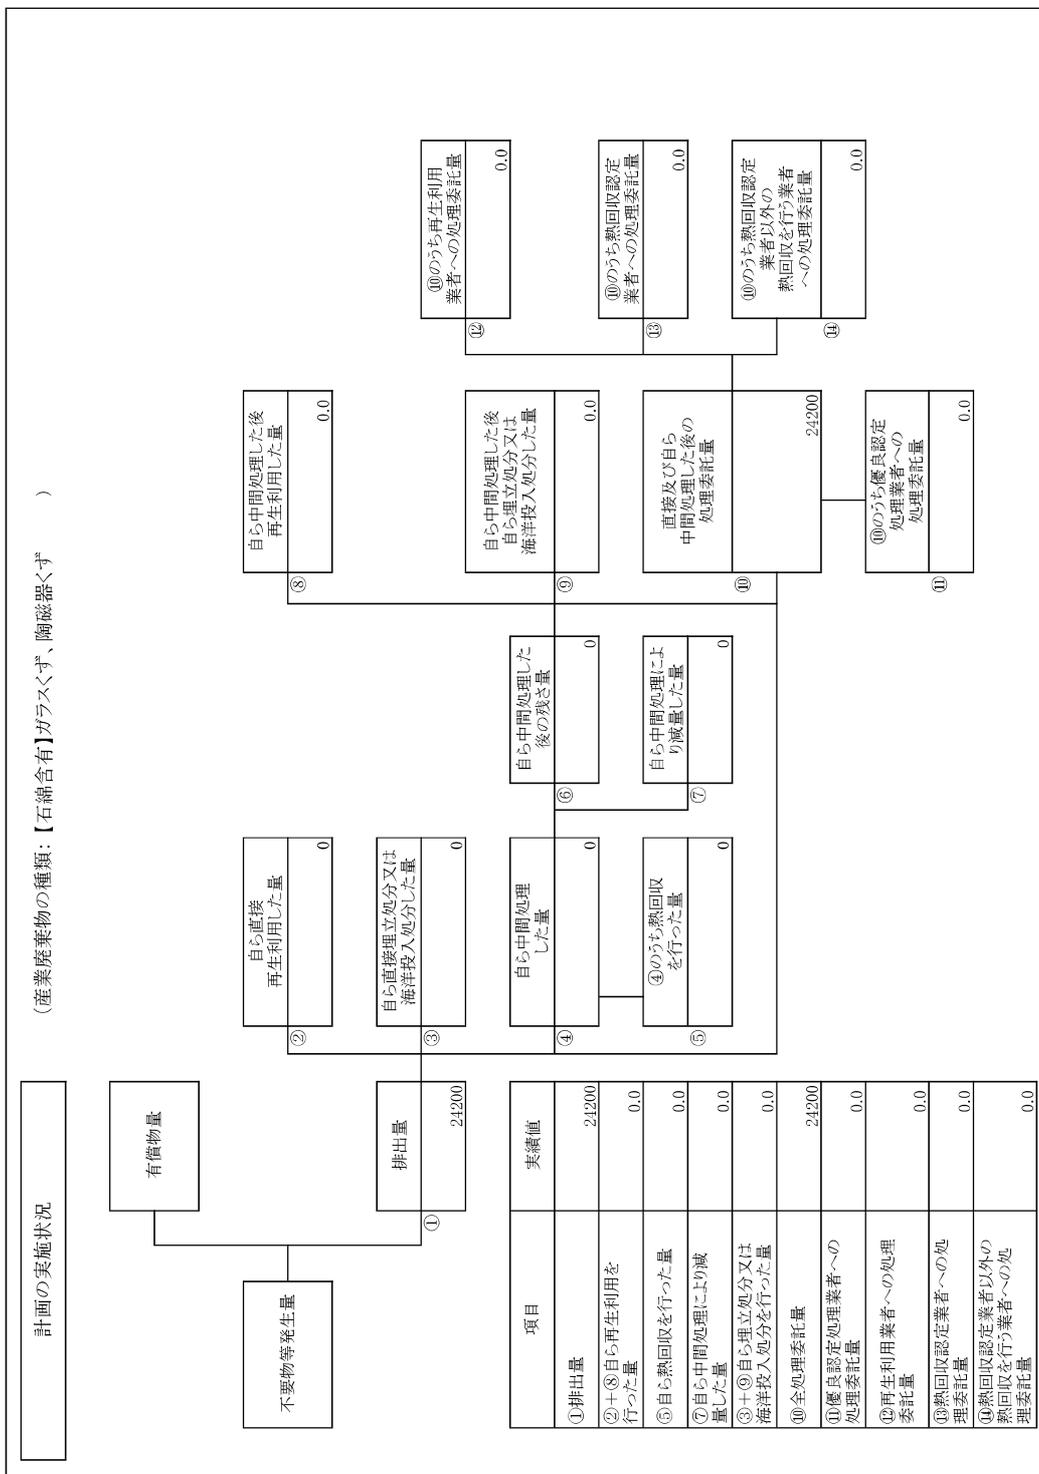

(産業廃棄物の種類:【石膏含有】ガラスくず、陶磁器くず)

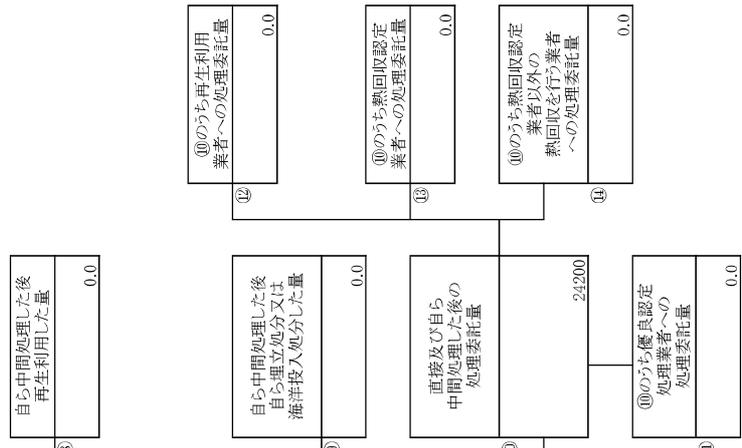

項目	実績値
① 排出量	24200
②+③ 自ら再生利用を行った量	0.0
⑤ 自ら熱回収を行った量	0.0
⑦ 自ら中間処理により減量した量	0.0
③+④ 自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	0.0
⑩ 全処理委託量	24200
⑩ 優良認定処理業者への処理委託量	0.0
⑫ 再生利用業者への処理委託量	0.0
⑩ 熱回収認定業者への処理委託量	0.0
⑩ 熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0.0

